




Regras para execução de faixa de gestão de combustível Novos critérios legais:

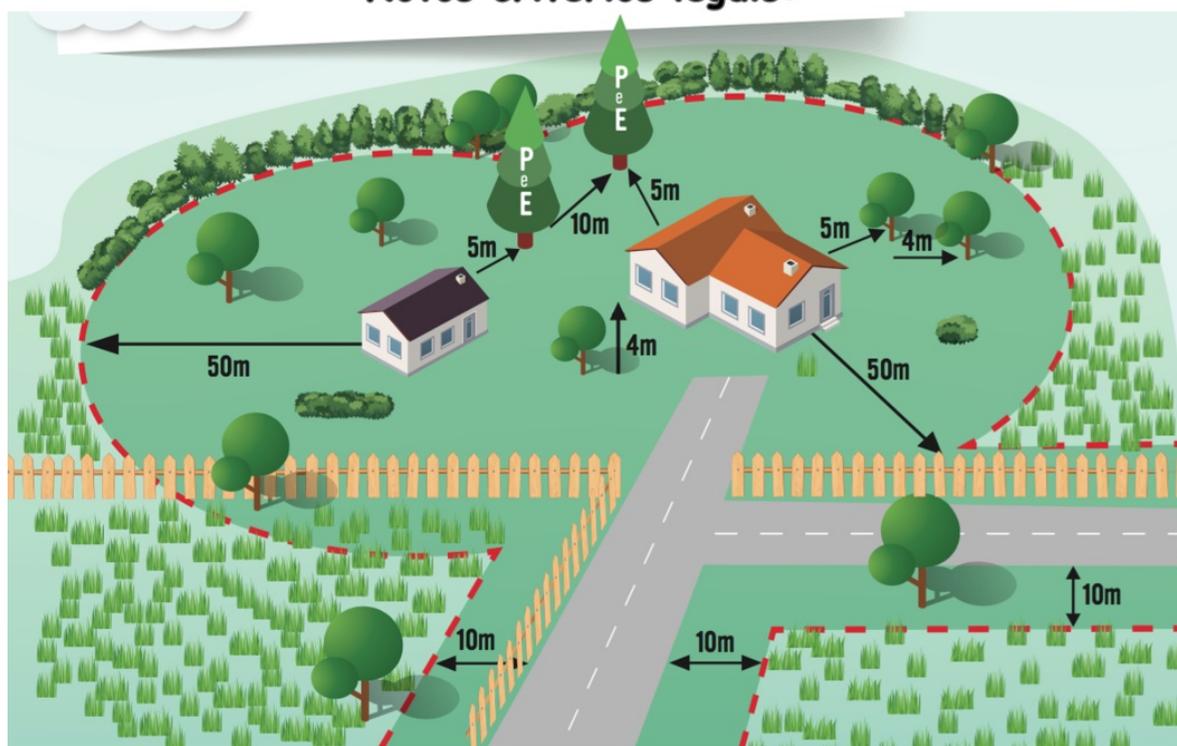

É necessário proceder à limpeza de mato e vegetação espontânea em redor dos edifícios e aglomerados populacionais numa faixa nunca inferior a 50 e 100 metros respetivamente;

No estrato arbóreo a distância entre copas das árvores deve ser no mínimo de 10 metros nos povoamentos de pinheiro bravo e eucalipto;

No estrato arbóreo, nas espécies não mencionadas anteriormente, a distância entre copas das árvores deve ser no mínimo de 4 metros;

A desramação deve ser de 50% da altura da árvore até que esta atinja os 8 metros, altura a partir da qual a desramação deve alcançar no mínimo de 4 metros acima do solo;

As árvores devem estar afastadas, pelo menos, 5 metros do edifício e os ramos não se devem projetar sobre a cobertura.

Colabore! A Proteção começa em si!

